
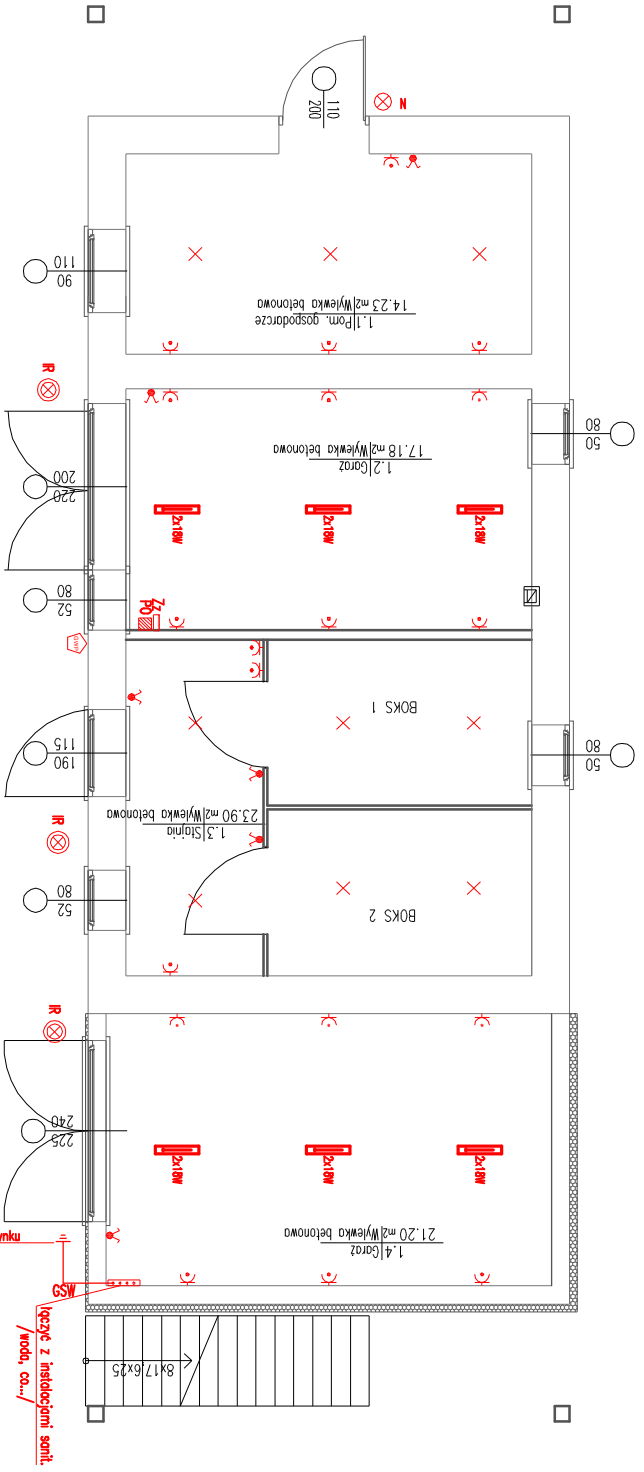


























Skala:	1:100	
Opracował:	Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych budynku gospodarczego – rzut parteru	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kędzierski	04.2017
Studium:	Projekt budowlany	
Lotyfikator:	Osuchy, 23-412 Lukowo	
Temat:	Budowa stacji terenowej Towarzystwa Ornitologicznego Lubelskiego w osiedlu nr ewid. 7153/2, obręb 4 Osuchy	
Opis:	dz. nr ewid. 7153/2, obręb 4 Osuchy	
Investor:	ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin	
Geo-Projekt Invest Sp. z o.o.	23-200 Kraśnik, ul. Urzędowska 139	
	tel. 791-640-120; 791-022-082	
		



























- Opis:**
-  oprony zewnętrzna ABR400,2/84E, 2x18W z czujnikiem ruchu P44 lub oszczędność indukcyjny z czujnikiem ruchu P44
 -  oprony numerowo ABR 72.118, 1x18W, P44
 -  łącznik pojedynczy 10A/230V/pł IP 20
 -  łącznik pojedynczy 10A/230V/pł IP 44
 -  łącznik ścieżkowy 10A/230V/pł IP 20
 -  łącznik ścieżkowy 10A/230V/pł IP 44
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
 -  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"

- Legenda:**
-  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne
 -  drzwi zewnętrzne
 -  drzwi wewnętrzne

proj. doziemna instalacja
kablizacji do zmontowania
bezodpywowej

łącznie z instalacją smit.
/wzdłuż ca.../

Opis:

-  oprony zewnętrzna ABR400,2/84E, 2x18W z czujnikiem ruchu P44 lub oszczędność indukcyjny z czujnikiem ruchu P44
-  oprony numerowo ABR 72.118, 1x18W, P44
-  łącznik pojedynczy 10A/230V/pł IP 20
-  łącznik pojedynczy 10A/230V/pł IP 44
-  łącznik ścieżkowy 10A/230V/pł IP 20
-  łącznik ścieżkowy 10A/230V/pł IP 44
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"
-  łącznik zmienny 10A/230V/pł IP 20, łącznik z symbolem "żarówka"